



Måling af lydisolering for facadeelement

Bilaga 3

Rekvirent

KURVEBLAD:

82-01467 B

OBJEKT: Balkoninddækning, Hsb Gertrud . Malmö, SE

Målingen udført 2001 10.24

Element areal 13 m²

Modtagerrummets volumen

16 m³


Konstruktion/bemærkninger:

Balkoninddækning med ramme, 4 mm glas.

Måling i henhold til ISO 140-5, "Element Loudspeaker Method", med lydindfald 45 grader fra højre side.

f (Hz)	R' (dB)
50	
63	
80	
100	15,0
125	16,0
160	19,0
200	19,0
250	22,0
315	22,0
400	21,0
500	19,0
630	20,0
800	21,5
1000	21,0
1250	20,8
1600	19,7
2000	22,0
2500	21,6
3150	21,0
4000	
5000	

Reduktionstalker

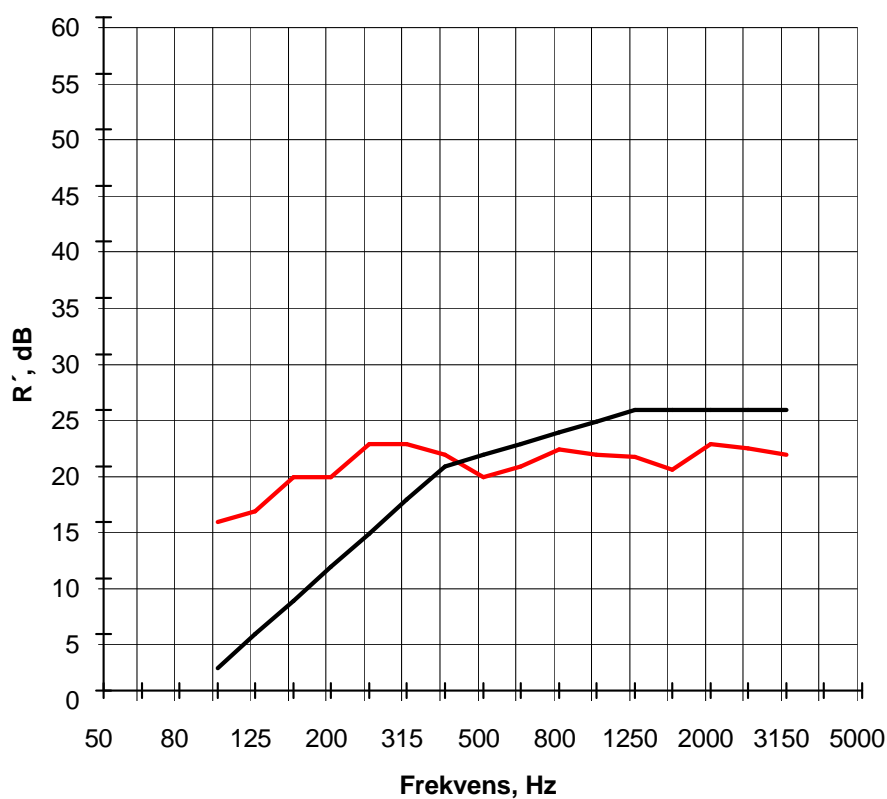

SS-EN ISO 717/1

KRAV

$R'_{45,w} = 21$ dB

dB

Testrapport

lab. Ingemansson Technology, København

Dato 2001 11.01

Sign. THO